
主题：加湿机的气流不应与其他通风系统气流冲突

内容：

1.加湿机与全空气系统等通风系统搭配安装，风管连接时，加湿机的送风管与全空气系统主风管/静压箱对接的位置，不应处在主风管风向的正前方（见下方示意图），这样加湿机送风管的气流与主风管/静压箱的主气流正好对冲，由于主风管/静压箱的风压比加湿机风管的风压大很多，会导致加湿机内气流无法进入主风管/静压箱，导致无法正常加湿。

2.不但与全空气系统搭配时应注意避免此问题，加湿机与所有通风系统搭配时都应注意避免此问题。

3.若加湿机搭配其他通风系统安装出现加湿效果不理想的状况，应及时检查是否存在这样的问题。

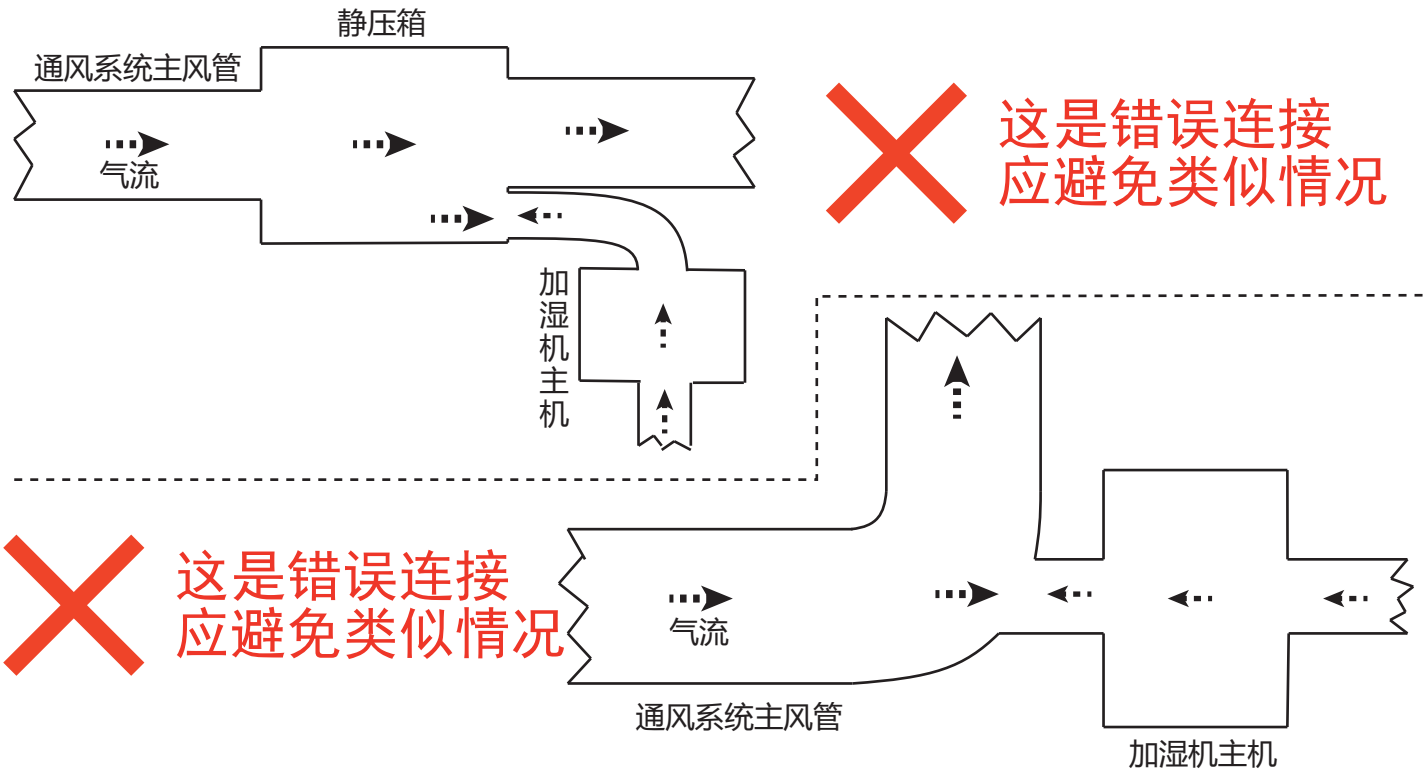

帕澜荻（上海）环境科技有限公司

2024年5月27日

注：本提示的内容若修订或更新，恕不另行通知。